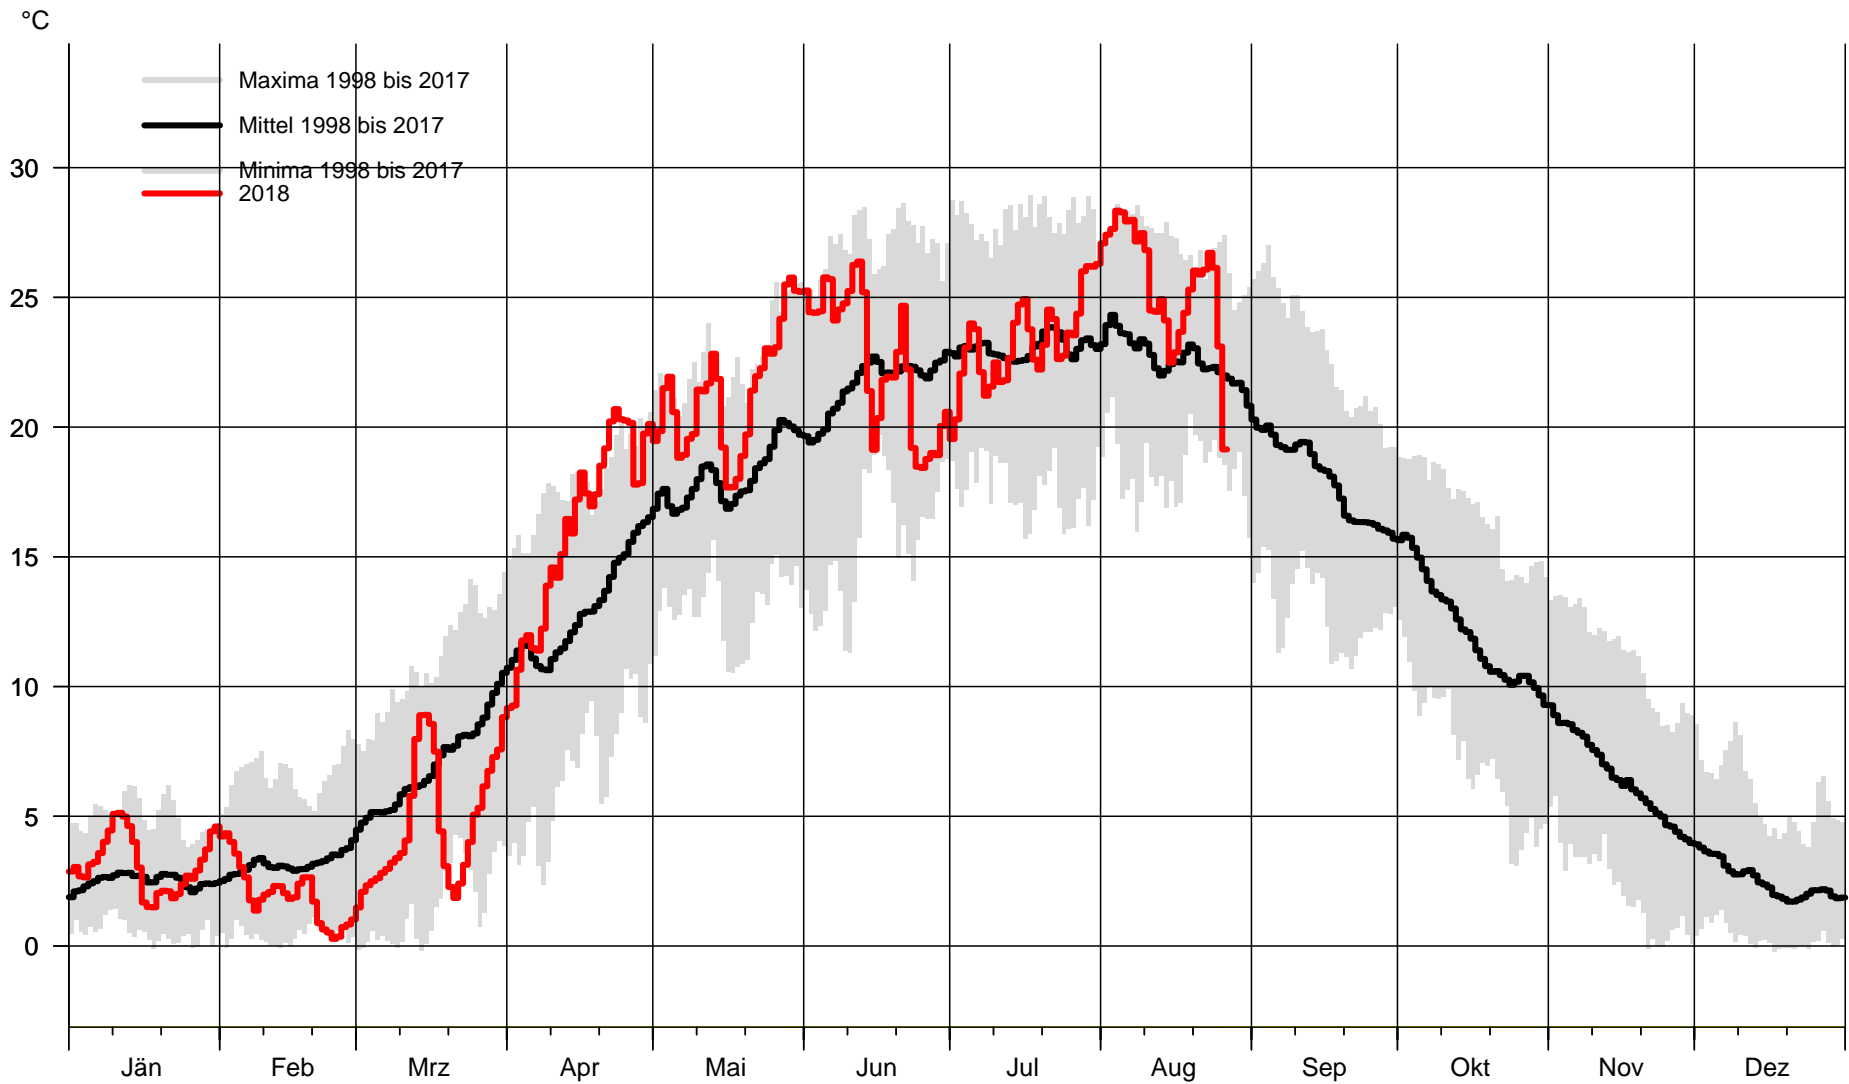


Vergleich der Werte 2018 mit den Minima, Mittelwerten und Maxima aus 1998 bis 2017

AusgangsZR: WTemperatur,K,,,0,E,Z,0,,

AuswertungsZR: WTemperatur,I,Mit,T,1,M,Z,0,,, ; ZR-Transformation und Extremwerte: Mittel; Intervall: 1 Tag

HZBNr: 210187; HDNr: ?; DBMSNr: 1001017

**Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) / Neusiedler See  
Wassertemperatur**

Vergleich der Werte 2018 mit den Minima, Mittelwerten und Maxima aus 1998 bis 2017

AusgangsZR: WTemperatur,K,,0,E,Z,0,,

AuswertungsZR: WTemperatur,I,Mit,T,1,M,Z,0,,,; ZR-Transformation und Extremwerte: Mittel; Intervall: 1 Tag

HZBNr: 210187; HDNr: ?; DBMSNr: 1001017

**Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) / Neusiedler See  
Wassertemperatur**

AusgangsZR: WTemperatur,K,,0,E,Z,0,,

AuswertungsZR: WTemperatur,I,Mit,T,1,M,Z,0,,,; ZR-Transformation und Extremwerte: Mittel; Intervall: 1 Tag

Zeitraum :	1998 bis 2017	2018
Min :	-0.213 (17.Dez.2007)	0.274 (24.Feb)
Max :	28.933 (17.Jul.2010)	28.343 (4.Aug)
Mit :	12.435 (Vgl; Lücken% : 5.1)	14.732 (Akt; Lücken% : 34.8)
	Akt / Vgl :	1.185 (118%)
	Akt - Vgl :	2.297 °C